


位置図



水源位置図

《「PFOS」及び「PFOA」の水質検査結果》

水源箇所	水質検査結果	暫定目標値
第1水源地	3ng/L	50ng/L
第2水源地	3ng/L	
第3水源地	3ng/L	
第4水源地	3ng/L	
第5水源地	5ng/L	
野登水源地	2ng/L	
関第1水源地	3ng/L	
関第2水源地	3ng/L	
関第3水源地	2ng/L	
加太水源地	1ng/L	
坂下水源地	2ng/L	

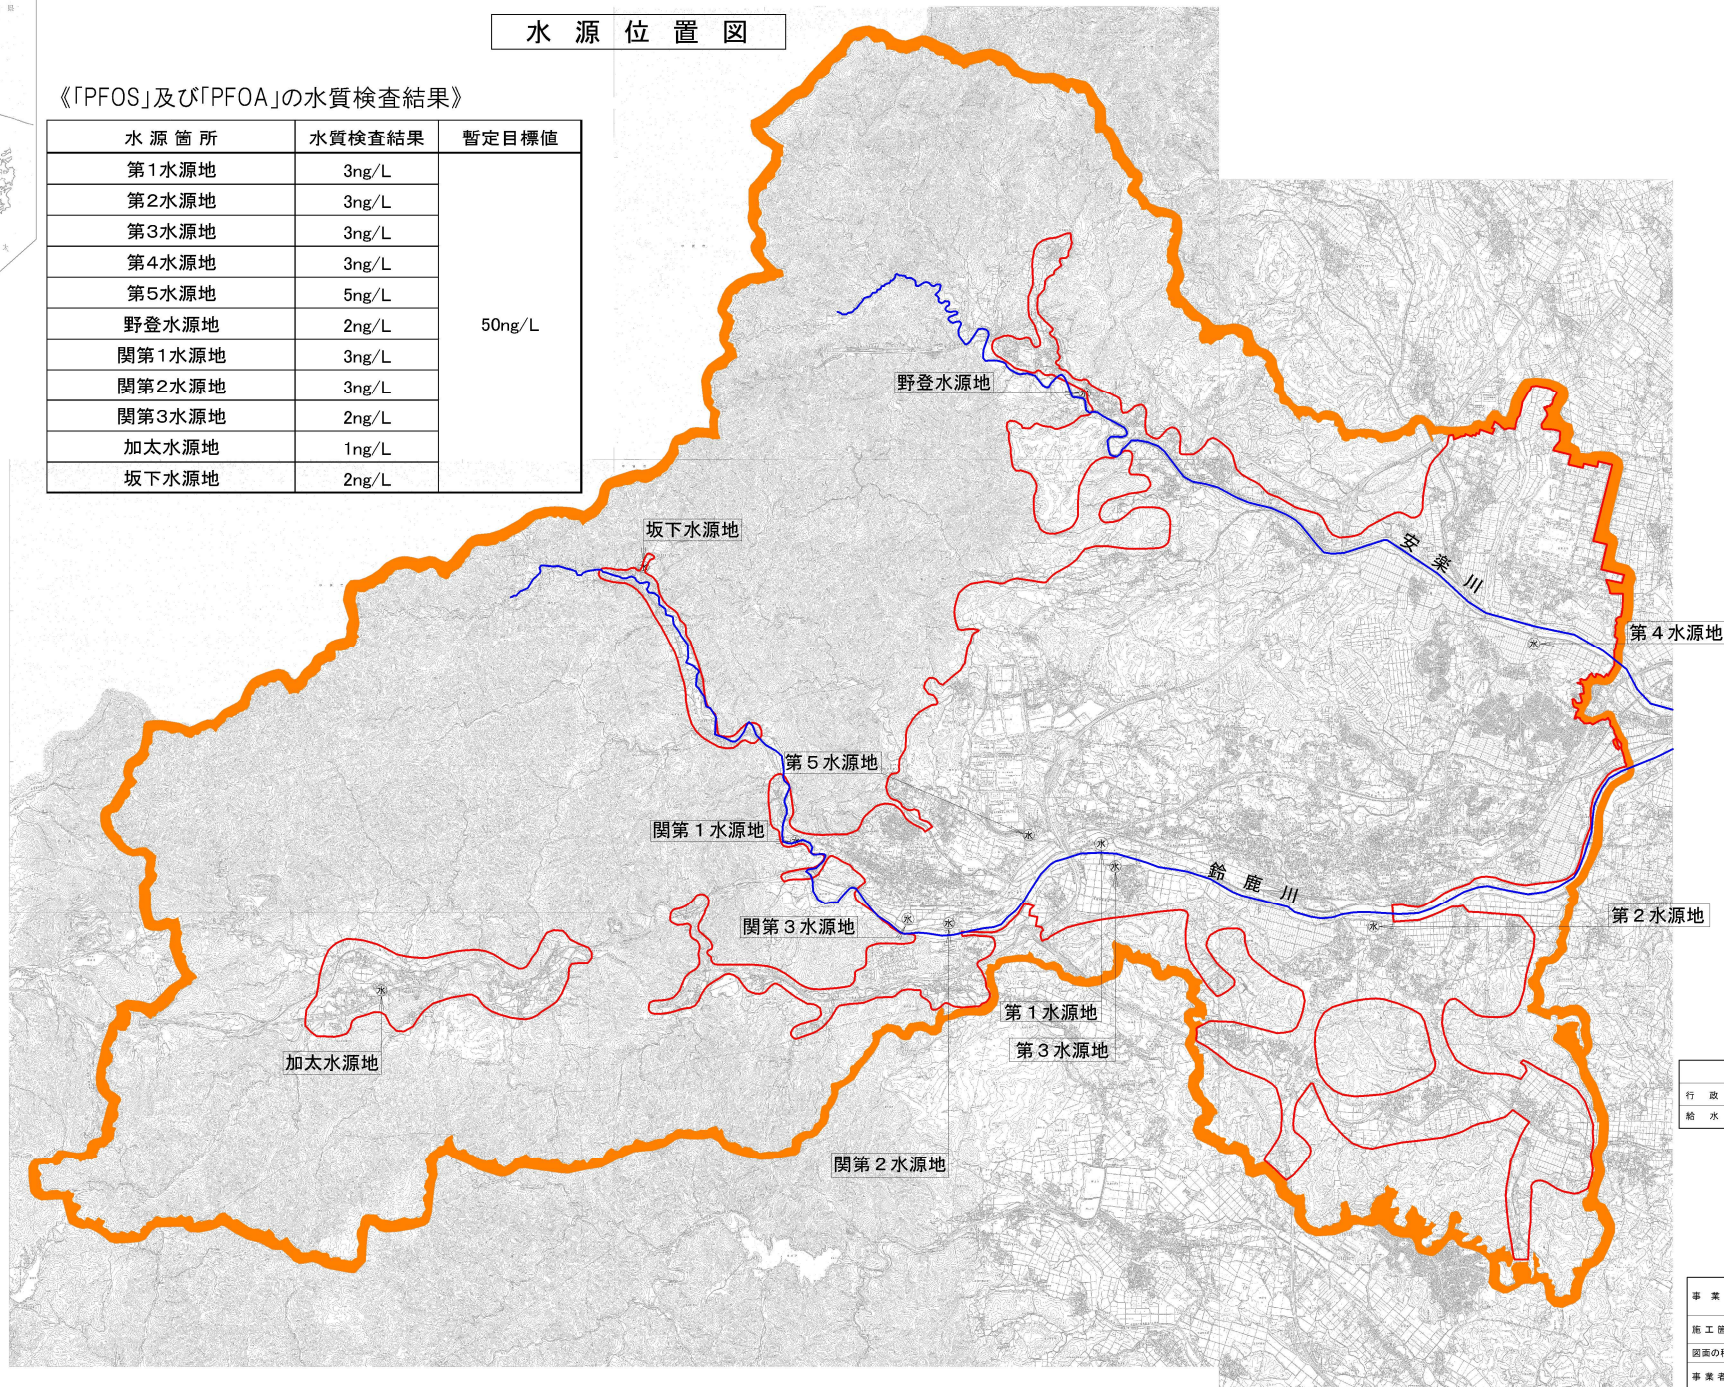

凡	例
行政区域	
給水区域	

事業名	亀山市上水道事業
施工箇所	亀山市市内一円地内
図面の種類	水源位置図
事業者名	亀山市上水道課